

Pro technickou podporu prosím kontaktujte Vašeho distributora

Seznam distributorů naleznete na našich webových stránkách - <http://paxton.info/508>

Dokumentaci o všech produktech Paxton naleznete na - <http://www.paxton.co.uk/>

### Využití

Dveře citlivé na bezpečnost ✓

Přichycení na železném povrchu ✗



Vlhké prostředí ✓

Společně uchycené čtečky

**300mm**  
mezi čtečkami


### Uchycení

Otevřený otvor - střední anti-vandal ochrana

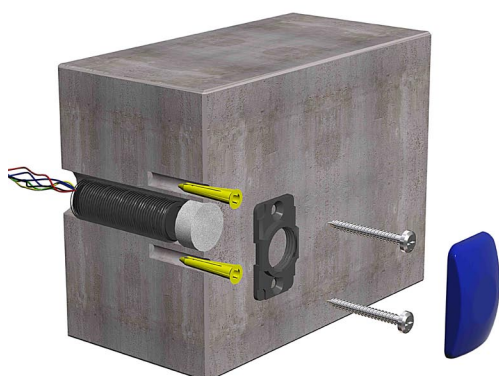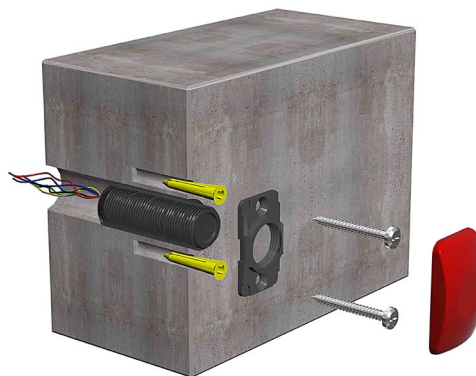

Cementová ucpávka - vysoká anti-vandal ochrana



Neviditelný otvor - velmi vysoká anti-vandal ochrana

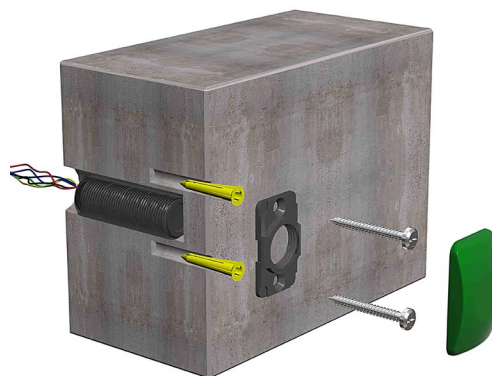

### Kryty na čtečky


Dodatečné krytky jsou nabízeny také v černé, bílé, šedé, světle modré, tmavě modré, zelené a žluté. Registrovaní technici si je můžou objednat bezplatně přihlášením na extranet firmy Paxton: <https://extranet.paxton-access.co.uk/index.asp> Pokud nejste registrovaní kontaktujte nás na: **+44 (0)1273 811 011** při více informací.

## Zapojení

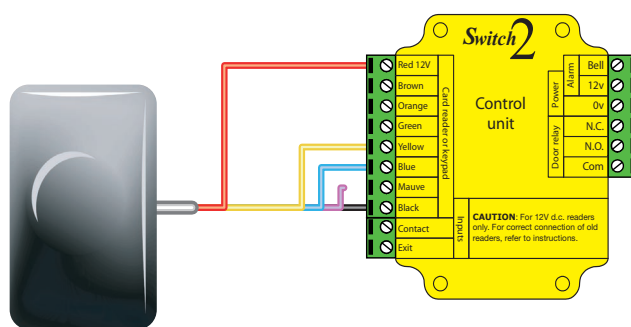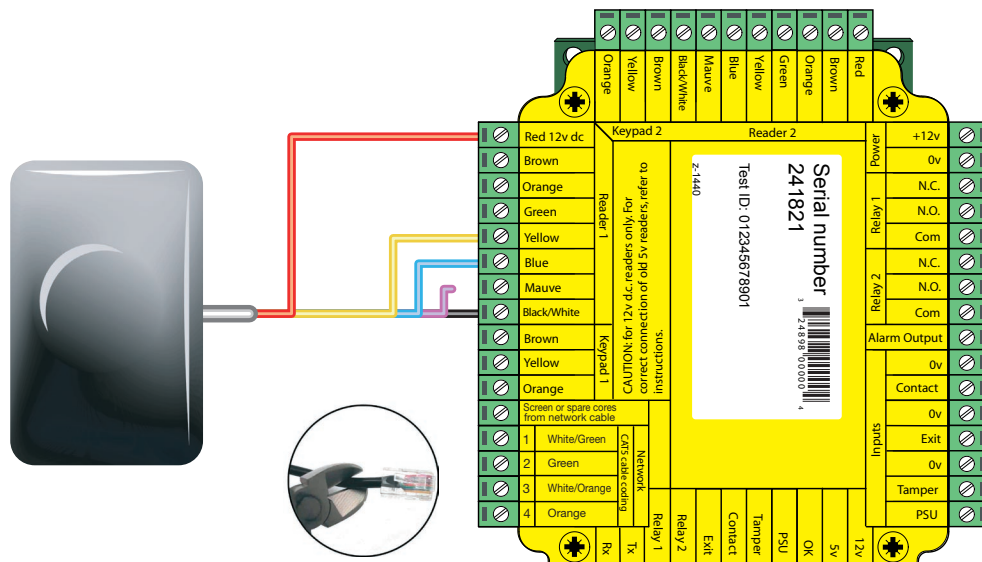


## Protážení kabelu

Čtečky by měli být prodlouženy 10 žilným stíněným kabelem typu Belden CR9540. Maximální délka prodloužení je 100 metrů.

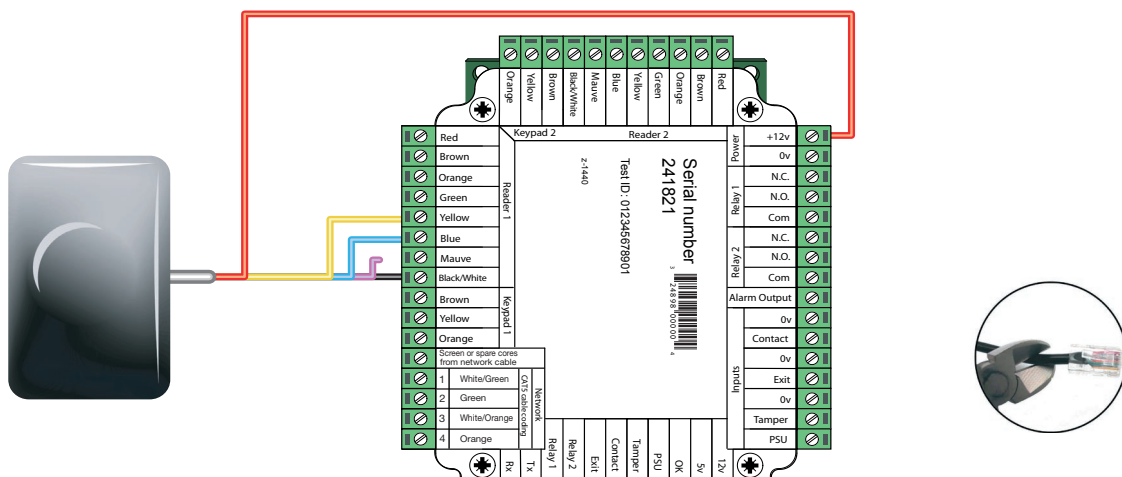

Bíle značené kontrolní jednotky poskytují pouze 5V napětí na červeném výstupu. Červený napájecí kabel čtečky by měl být proto zapojen přímo do vstupu 12V - jako je znázorněno na obrázku.

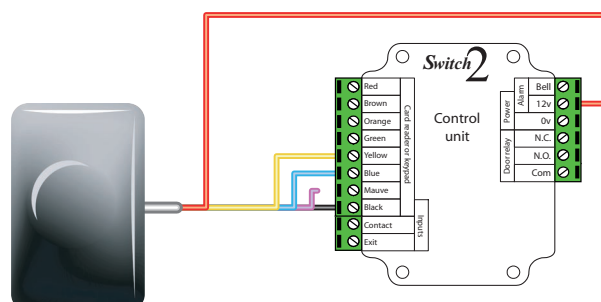

## Často kladené otázky

Zde je seznam témat nejčastěji pokládaných otázek na technickou podporu. Seřadili jsme je pro Vaši rychlou pomoc při instalaci nebo hledání závady.

### 1 - Čtečka/Klávesnice nefunguje

- Programové nastavení - Ověřte, zda je čtečka nebo klávesnice správně nastavena.
- Připojení - Ověřte, zda je kabel správně zapojen dle barevného označení na svorkovnici.
- Kabel - Jako prodlužovací kabel od čtečky k ACU by měl být použit kabel typu Belden 9540 (max 100m). Pro vyloučení vady kabelu připojte čtečku přímo k ACU.
- Napájecí napětí - Ověřte, zda je čtečka napájena vhodným napětím.
- Identifikační znak uživatele - Ověřte, zda je testovaný identifikační znak v pořádku. Položením na funkční stolní čtečku.
- Rušení - Ověřte, zda čtečka pracuje pokud ji držíte v rukou a není na stěně. Zajistěte aby čtečky nebyly přichyceny na zdi zády k sobě a v okolí není žádná interference z dalších místních RF zařízení.

### 2 - Čtečka / Klávesnice - Prodlužovací kabel

Jako prodlužovací kabely lze použít pouze typy Belden CR9538 / 9540. CR9538 (8 žilový) do 25m, CR9540 (10 žilový) od 25 do 100m (maximální prodloužení). Pokud použijete CR9540, dvě doplňková jádra by měla být použita jako posílení napájení.

### 3 - Net2. Co dělat pokud nemá uživatel přístup - Ověřte LEDky na čtečce jestli je karta přijímána.

- Žádné LED - čtečka není napájena
- Žádná změna - zkuste kartu na zaručeně fungující čtečce. Pokud i zde nebude žádná odezva vyměňte kartu.
- Zelená LED se rozsvítí pokud je přiložena karta; zkontrolujte aktivitu relé 1 a také zapojení zámku.
- Červená LED se rozsvítí pokud je přiložena karta; zkontrolujte platnost uživatele v PC.
  - Ověřte uživatelská práva a popřípadě zajistěte aby měl aktuální platnost.
  - Ověřte 'Platnost do' a změňte ho na 'Nikdy nevyprší'

### 4 - Switch2 - Přidání dodatečného balíku

Musíte vlastnit originální zapisovací kartu. Přiložte originální zapisovací kartu ke čtečce a rozsvítí se žlutá LED, zelená a červená zhasnou. Poté přiložte zapisovací kartu z nového balíku karet; čtečka pípne a všechny LED se zase rozsvítí. Nový balík karet je nyní platný. Toto opakujte s každou čtečkou a každým dalším přídatným balíkem karet. Každá platná zapisovací karta může být použita k zapsání nového balíku karet, stejně jako přiřazení funkčních karet do systému.

### 5 - Switch2 - jak resetovat jednotku.

1. Vypněte napájení a odpojte zelený a fialový drát ze svorkovnice
2. Na svorkovnici vložte nový drát mezi zelený a fialový konektor
3. Znovu zapněte napájení (nechte zaplé dokud jednotka 4x nepípne)
4. Vypněte napájení a odstraňte spojení mezi zeleným a fialovým konektorem
5. Znovu zapněte napájení (jednotka pípne 3x za vteřinu). Jednotka je znovu připravena k zápisu.

## Využití

Dveře citlivé na bezpečnost



Přichycení na železném povrchu



Vlhké prostředí



Společně uchycené čtečky

300 mm  
mezi čtečkami

## Specifikace

	Min	Max	
<b>Prostředí</b>			
Provozní teploty - všechny jednotky	-20 °C	+55 °C	
Voděodolné	IPX7		Venkovní použití
Délka kabelu			5 metrů
<b>Napájení</b>			
Napájecí napětí	8V DC	14V DC	
Proudový odběr		300 mA	
Přenosová frekvence			125 kHz
Bitová perioda Clock and data			600 μs
<b>Rozměry</b>			
	Průměr	Hloubka	
	20 mm	60 mm	
<b>Čtecí rozsah</b>			
	Identifikační znak	Klíčenko	Hands Free identifikační znak
	80 mm	40 mm	Nekompatibilní

# CE0168

Prohlášení o shodě je k nahlédnutí také na: <http://paxton.info/596>

DE Paxton Access Ltd erklärt, daß diese Anlage den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG entspricht. Die Anlage ist zur Verwendung in allen EG- und EFTA-Mitgliedsstaaten bestimmt.

DK Paxton Access Ltd erklærer, at dette udstyr er i overensstemmelse med vigtige krav og andre relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EC. Udstyret er beregnet til brug i alle EU- og EFTA-medlemslande.

EN Paxton Access Ltd hereby declares that this product is in conformity with all the essential requirements of the Directive 1999/5/EC. This equipment is intended for use in all the EU and EFTA countries and all other countries worldwide.

ES Paxton Access Ltd declara que este equipo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 1999/5/EC. El equipo está destinado para su uso en toda la UE y estados miembros de EFTA.

FI Paxton Access Ltd takaa, että tämä laite on 1999/5/EC-direktiivin olennaisten vaatimusten ja muiden lausekkeiden mukainen. Laite on tarkoitettu käytettäväksi kaikissa EU ja EFTA-jäsenmaissa.

FR Paxton Access Ltd déclare que cet équipement répond aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/EC. Cet équipement est prévu pour l'utilisation dans tous les états membres de l'UE et de l'AELE.

GR Η Paxton Access Ltd προβαίνει στην ανακοίνωση ότι αυτά τα μηχανήματα έχουν τις βασικές απαιτούμενες προδιαγραφές και υπόκεινται στις υπόλοιπες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EC. Προορίζονται δε για χρήση σε όλες τις χώρες - μέλη της ΕΕ και της ΕFTA (Ευρωπαϊκής Ένωσης Προώθησης Εμπορικών Συναλλαγών).

IC Paxton Access Ltd lýsir hér með yfir að þetta tæki uppfyllir grunnkröfur og tengd ákvæði ESB tilskipunar nr. 1999/5/EC. Tækið er ætlað til notkunar á Evrópska efnahagssvæðinu og í EFTA löndunum.

IT La Paxton Access Ltd certifica che la presente apparecchiatura è conforme ai requisiti di legge stabiliti nella direttiva 1999/5/EC. Il suo utilizzo dovrà avvenire in tutti i Paesi membri UE ed EFTA.

NL Paxton Access Ltd verklaart, dat deze uitrusting in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC. De uitrusting is bedoeld voor gebruik in alle EU en EFTA lidstaten.

NO Paxton Access Ltd erklærer herved at dette utstyret oppfyller de vesentligste krav og relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF om radio- og teleterminalutstyr. Ustyret er beregnet på bruk i alle medlemsland i EU og EFTA.

PT A Paxton Access Ltd declara que este equipamento está de acordo com os requisitos básicos e outras provisões relevantes da Directiva 1999/5/EC. Este equipamento destina-se ao uso em todos os estados-membros da União Europeia e da EFTA.

SE: Paxton Access Ltd förklarar att denna utrustning överensstämmer med de väsentliga krav och regler som finns i direktivet 1999/5/EG. Utrustningen är avsedd att användas i alla medlemsstater i EU och EFTA.